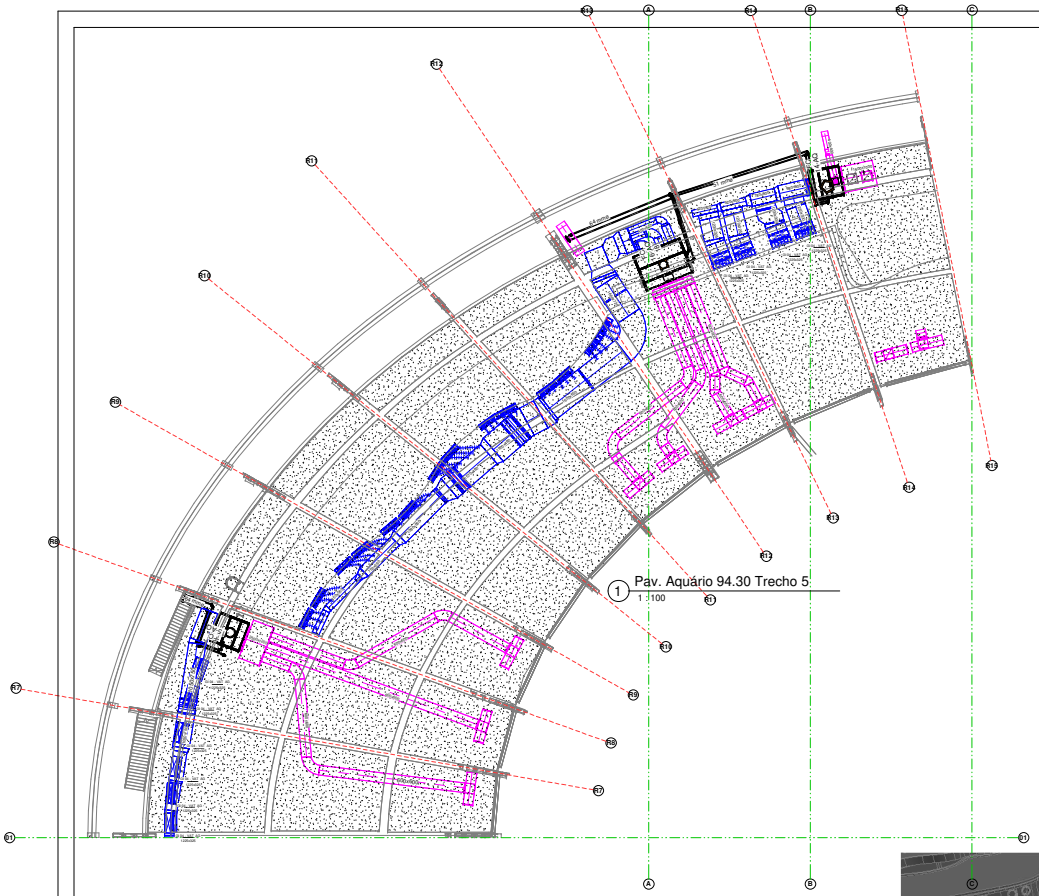

1 Pav. Aquário 94.30 Trecho 5
1 : 100



4 Corte 6
1 : 50

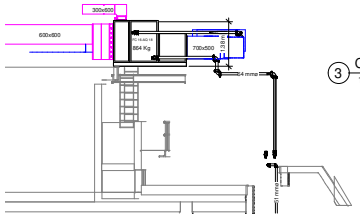

3 Corte 5
1 : 50

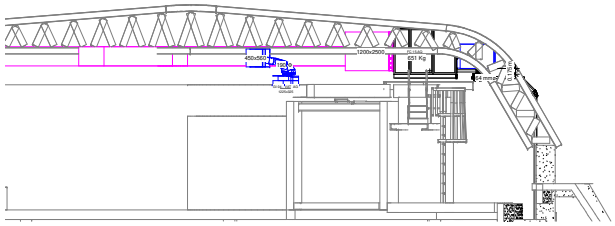

2 Corte 4
1 : 50

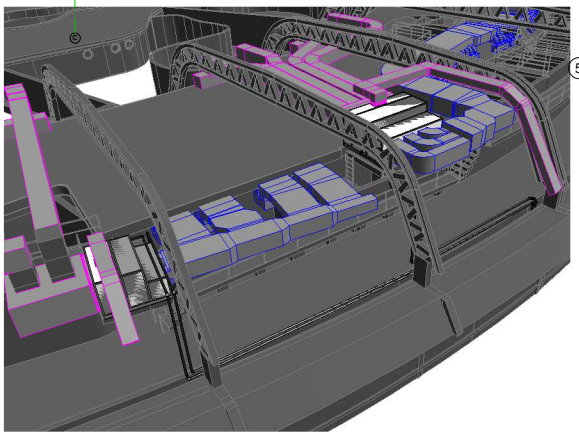

5 Vista Geral dos Equipamentos de ar condicionado e rede de dutos

LEGENDA:

Lista de Equipamentos Pav. 94.30 TRECHO 5

TAG	Descrição	Capacidade (Btu/h)	Vazão de Ar	Vazão de Água	Voltagem
FC 14-AQ	Equipamento de Climatização Fancoil, Fabricante HITACHI com capacidade de 25 TR, Modelo TCA-NT-25, Tipo Horizontal H1 e Descarga Superior	240000.00 Btu/h	13600.00 mm/h	11.00 mm/h	380 V
FC 16-AQ 18	Equipamento de Climatização Fancoil, Fabricante HITACHI com capacidade de 45 TR, Modelo TCA-NT-45, Tipo Horizontal e Descarga Superior	540000.00 Btu/h	27200.00 mm/h	21.99 mm/h	380 V
FC 15-AQ	Equipamento de Climatização Fancoil, Fabricante HITACHI com capacidade de 30 TR, Modelo TCA-NT-30, Tipo Horizontal e Descarga Superior	360000.00 Btu/h	18540.00 mm/h	16.20 mm/h	380 V

- CASSETE TCCD 36
- CASSETE TCCD 42
- FANCOIL TCA-NT-05
- FANCOIL TCA-NT-10
- FANCOIL TCA-NT-25
- FANCOIL TCA-NT-30
- FANCOIL TCA-NT-35
- FANCOIL TCA-NT-45
- FANCOIL TCA-NT-50
- HI-WALL SUWX10CW
- HI-WALL SUWX13CW
- HI-WALL SUWX24CW
- CONDENSADORA



NOTAS GERAIS:

ESSE PROJETO É UMA ATUALIZAÇÃO DO AS-BUILT DA CLIMATECK DE JULHO DE 2015.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES

Obra: Aquário do Pantanal	
Local: Campo Grande - MS	Número do projeto: DE-509/2020
Responsável pelo Projeto: Eng. Mecânico Saulo Carvalho de Siqueira CREA 19412/D	Proprietário: Governo do Estado do Mato Grosso Do Sul
Título: PAVIMENTOS DOS AQUÁRIOS NÍVEL 94.30 TRECHO 5-SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	Página: DE-509/2020

Escala:	Data:	Revisão:	Folha:
As indicated	01/04/2020 23:07:03	Designer	A0