




1 Pav. Aquário 94.30 Trecho 5/6
1:75

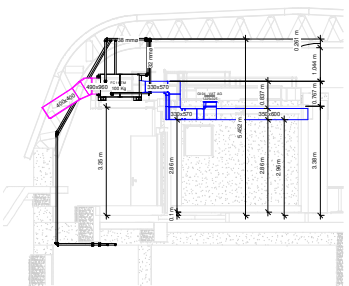


4 Corte Sanitário 94.30 Trecho 5
1:50




5 Corte 8
1:50

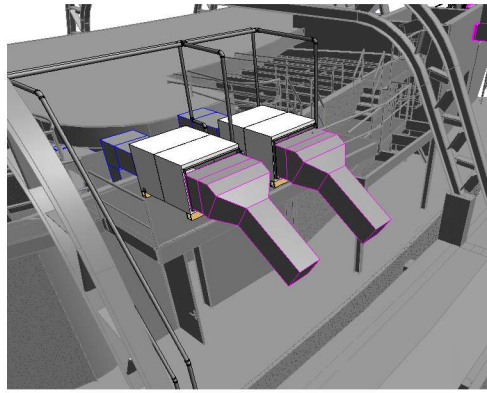

3 3D View 6

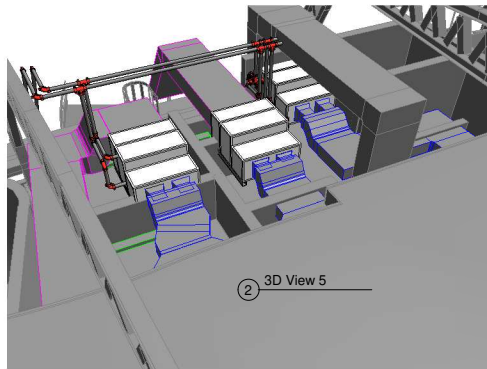

2 3D View 5

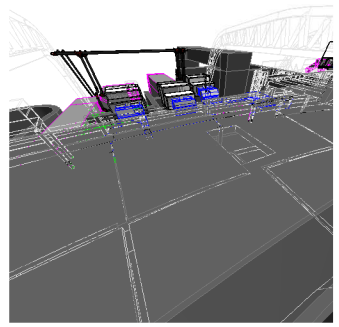


6 3D Dutos e Grelhas - Sanitário 94.30

LEGENDA:

Lista de Equipamentos Pav. 94.30 TRECHO 5/6					
TAG	Descrição	Quantidade (Un./m)	Valor Un.	Valor Tot.	Unidade
PC 15.1M	Equipamento de Climatização Funcional - Fancoil HI-WALL com capacidade de 5 TR, Modelo TCA-NT-50, Tipo Horizontal HI e Desumidificador	03000.00	3400.00	10200.00	m²
PC 15.1M	Equipamento de Climatização Funcional - Fancoil HI-WALL com capacidade de 5 TR, Modelo TCA-NT-25, Tipo Horizontal HI e Desumidificador	03000.00	3400.00	10200.00	m²
PC 15.1M	Equipamento de Climatização Funcional - Fancoil HI-WALL com capacidade de 10 TR, Modelo TCA-NT-50, Tipo Horizontal HI e Desumidificador	03000.00	3400.00	10200.00	m²
PC 15.1M	Equipamento de Climatização Funcional - Fancoil HI-WALL com capacidade de 10 TR, Modelo TCA-NT-25, Tipo Horizontal HI e Desumidificador	03000.00	3400.00	10200.00	m²

- CASSETE TCCD 36
- CASSETE TCCD 42
- FANCOIL TCA-NT-05
- FANCOIL TCA-NT-10
- FANCOIL TCA-NT-25
- FANCOIL TCA-NT-30
- FANCOIL TCA-NT-35
- FANCOIL TCA-NT-45
- △ FANCOIL TCA-NT-50
- HI-WALL SUWX10CW
- HI-WALL SUWX13CW
- HI-WALL SUWX24CW
- ◇ CONDENSADORA



NOTAS GERAIS:

ESSE PROJETO É UMA ATUALIZAÇÃO DO AS-BUILT DA CLIMATEC DE JULHO DE 2015.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES

Aquário do Pantanal

Campo Grande - MS

04/10/2020

Eng. Mecânico Saulo Carvalho de Figueiredo - Conselho de Engenharia Mato Grosso do Sul
CREA 19419-D

PAVIMENTOS DOS AQUÁRIOS NÍVEL 04.30 TRECHO 5/6
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

DE 5/10/2020

Arquiteto: [] Designer: AD