


1 Pav. Aquário 94.30 Trecho 6
1:100


5 Corte 9
1:50

6 Corte 00
1:50


7 Corte 01
1:50

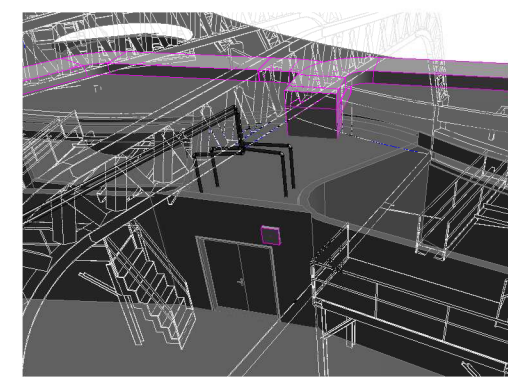

2 3D FANCOILS 1

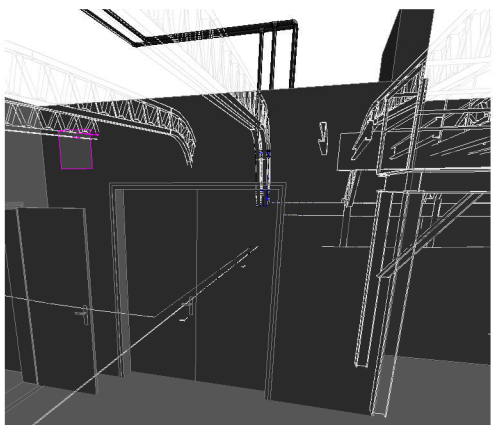

3 3D FANCOILS 2

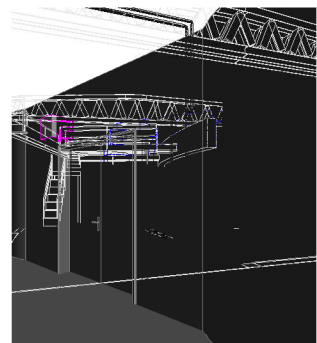


4 3D FANCOILS 3

LEGENDA:

Lista de Equipamentos Pav. 94.30 TRECHO 6						
TAG	Descrição	Quantidade (Unidade)	Comprimento (m)	Área (m²)	Volume (m³)	Valor (R\$)
FC 07-AQ	Equipamento de Climatização Fancoil Placa quente H-TA-01 com capacidade de 10 TRs Marca: TCA-NT-10. Tipo: Vertical V-W e Descharge Superior	020000.00	0.83 m/Tr	3.40 m²/Tr	36.0 V	
FC 08-AQ	Equipamento de Climatização Fancoil Placa quente H-TA-01 com capacidade de 10 TRs Marca: TCA-NT-10. Tipo: Vertical V-W e Descharge Superior	020000.00	0.83 m/Tr	3.40 m²/Tr	36.0 V	
FC 09-AQ	Equipamento de Climatização Fancoil Placa quente H-TA-01 com capacidade de 10 TRs Marca: TCA-NT-10. Tipo: Vertical V-W e Descharge Superior	020000.00	0.83 m/Tr	3.40 m²/Tr	36.0 V	
FC 10-AQ	Equipamento de Climatização Fancoil Placa quente H-TA-01 com capacidade de 10 TRs Marca: TCA-NT-10. Tipo: Vertical V-W e Descharge Superior	020000.00	0.83 m/Tr	3.40 m²/Tr	36.0 V	

- CASSETTE TCOD 36
- CASSETTE TCOD 42
- FANCOIL TCA-NT-05
- FANCOIL TCA-NT-10
- FANCOIL TCA-NT-25
- FANCOIL TCA-NT-30
- FANCOIL TCA-NT-35
- FANCOIL TCA-NT-45
- FANCOIL TCA-NT-50
- △ HI-WALL SUWX10CW
- HI-WALL SUWX13CW
- HI-WALL SUWX24CW
- ◇ CONDENSADORA



NOTAS GERAIS:

ESSE PROJETO É UMA ATUALIZAÇÃO DO AS-BUILT DA CLIMATEC DE JULHO DE 2015.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES

Aquário do Pantanal

Campo Grande - MS

01/11/2020

Eng. Mecânico Saulo Carvalho de Figueiredo - Conselho de Engenharia Mato Grosso do Sul
CREA 19412-D

PÁVILÃO DOS AQUÁRIOS NÍVEL DE 3º ANDAR
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

DE 511.02020

Arquiteto Designer AD