



RACK 01

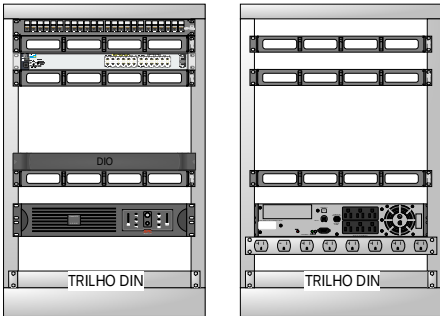

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	1	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	3	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 06

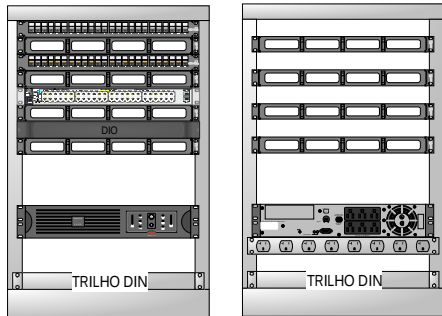

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	2	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	4	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 11

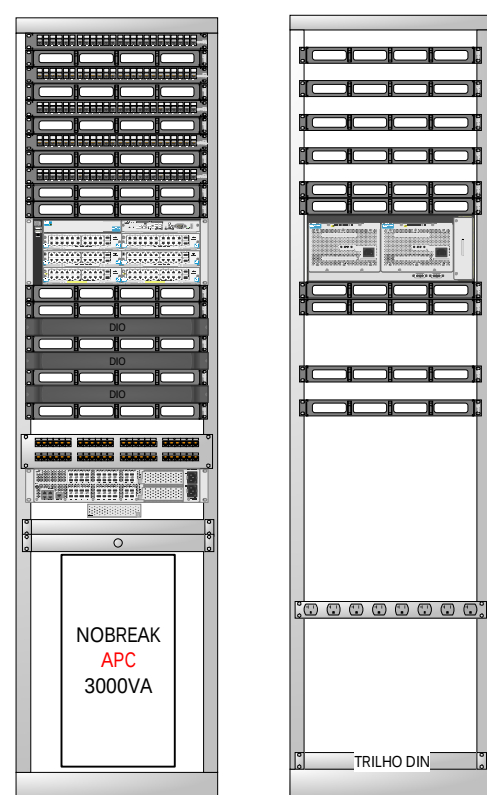

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	4U / 1P	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 3000VA	APC	SUA3000BI-BR	1	PC
6	GABINETE - SWITCH CORE	HP	J9642A	1	PC
7	FONTES PARA SWITCH CORE	HP	J9306A	2	PC
8	MODULO PARA SWITCH CORE	HP	J9548A	4	PC
9	MODULO PARA SWITCH CORE	HP	J9536A	2	PC
10	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	3	PC
11	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	5	PC
12	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	11	PC
13	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
14	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 02

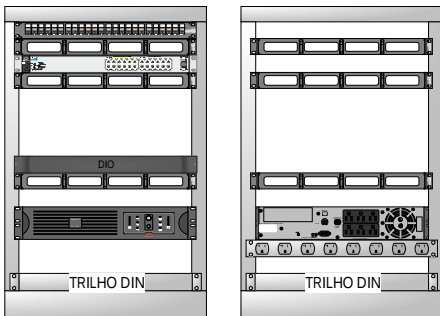

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	1	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	3	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M

RACK 07

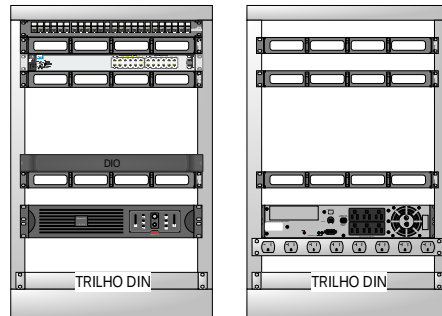

Vista Frontal Vista Traseira


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	1	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	3	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M

RACK 12



Vista Frontal Vista Traseira


RACK 03

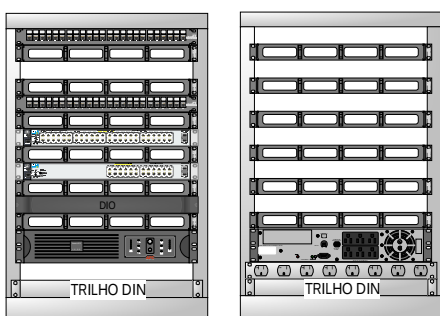

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	3	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	6	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 08

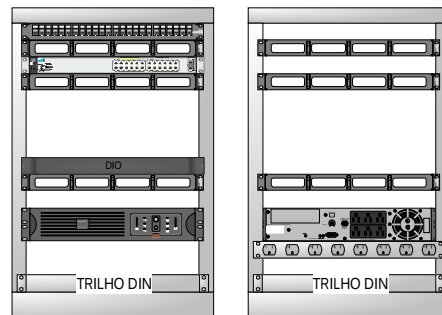

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	1	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	3	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 04

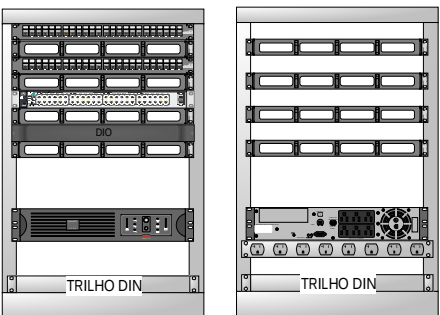

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	2	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	4	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 09

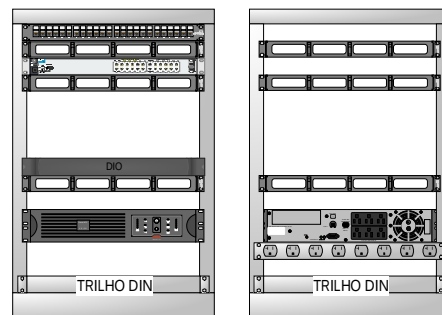

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	1	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	3	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 05.A

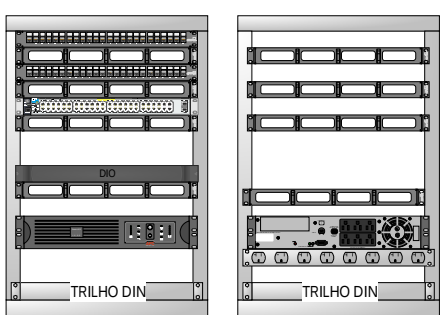

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	2	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	4	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 10

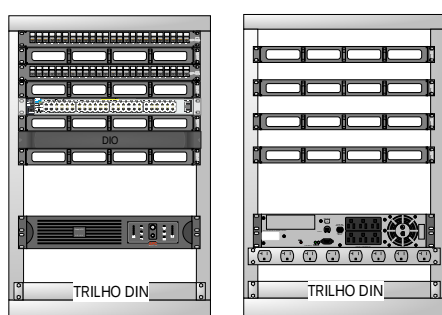

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	2	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	4	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M


RACK 05.B

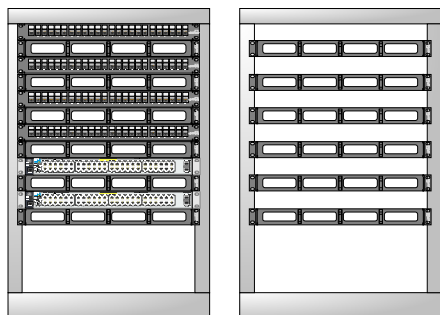

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	SWITCH (48 portas)	HP	J8653A	2	PC
3	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	4	PC
4	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	6	PC


RACK 14

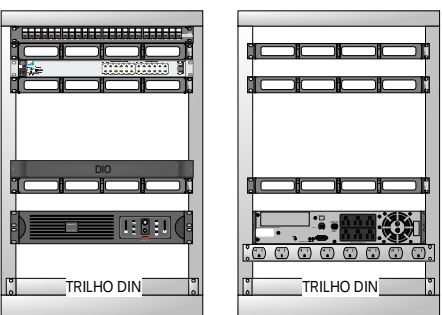

Vista Frontal Vista Traseira


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	1	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	3	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M

RACK 15

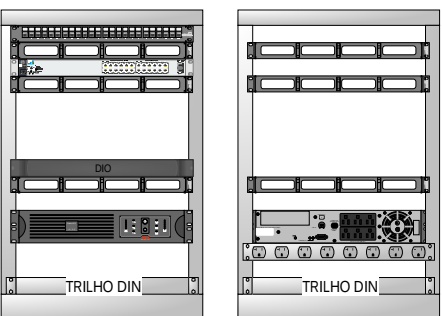

Vista Frontal Vista Traseira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	RACK	-	16U	1	PC
2	DISJUNTOR	SIEMENS	10A/1P	1	PC
3	PROTECTOR DE SURTO	MTM	PQD-220	1	PC
4	BORNE DE PASSAGEM	CONEXEL	SAK2-SEN	3	PC
5	NOBREAK 1500VA	APC	SUA1500MR2U	1	PC
6	SWITCH (24 portas)	HP	J8654A	1	PC
7	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	FIBRACEM	24FO SC 3M	1	PC
8	PATCH PANNEL	PLP	CAT 5E	1	PC
9	ORGANIZADOR DE CABO	FIBRACEM	-	3	PC
10	TOMADA SISTEMA X	-	2P+T NBR	1	PC
11	TRILHO DIN	-	-	0,5	M

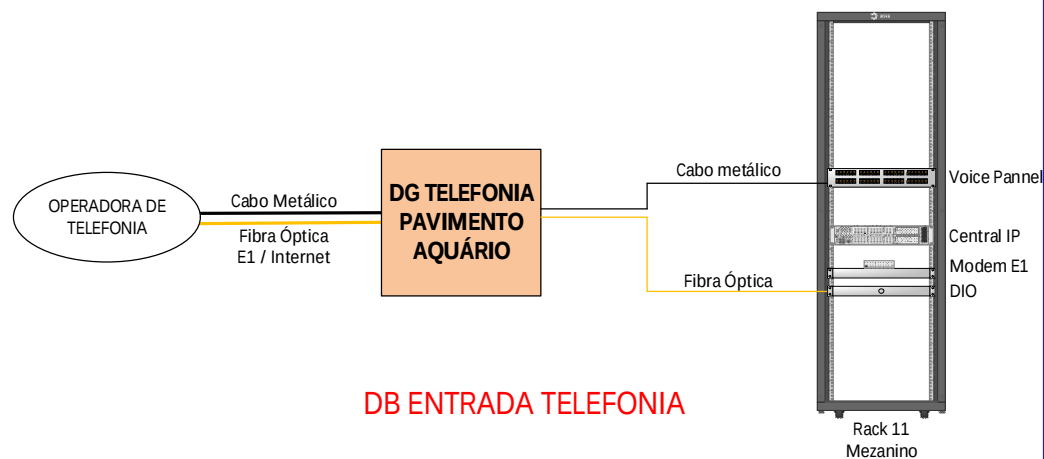

1	07/04/2019	INCLUSÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA AUTOMACÃO
2	10/05/2019	RETRABALHO DE SISTEMA DE ALARME
3	20/05/2019	REVISÃO DE BILHETE DE REPARO
4	10/06/2019	REVISÃO DE LAYOUT DE PLANTA
5	10/06/2019	REVISÃO INFRA SUBIDA NÍVEL 001
6	24/06/2019	EMISSÃO COMPATIBILIZAÇÃO
7	24/06/2019	EMISSÃO COMPATIBILIZAÇÃO

AGÊNCIA	AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES	EXECUTIVO
CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA E AQUÁRIO		
CAMPO GRANDE	ÁREA CONSTRUIDA=18.036,00M²	
AV AFONSO PENA - PARQUE DAS NAÇÕES INDÍGENAS	ÁREA TERRENO=1.180.000,00M²	
AUTOR DO PROJETO	ENG. DARIANO CARVALHO MARIANO	
AUTORIZAÇÃO	AGÊNCIA - PROPOSTA E REVISÃO	
REVISÃO	REVISÃO	
TÍTULO	DIAGRAMA EM BLOCO CABEAMENTO ESTRUTURADO	12/12
ESCALA	SEM ESCALA	
DATA	ABRIL/2019	
REVISÃO	ABRIL/2019	
REVISÃO	OP	